

共通（電気設備工事特記仕様書）

[illegible]

共通（電気設備配置平面図）

凡 例


記 号	名 称	備 考
	電灯分電盤	
	動力制御盤	
	弱電端子盤	

注 記

- ブルボックス寸法は下記による。
 $\square_{abc} = {}^a (bx100) \times {}^b (bx100) \times {}^c (cx100)$
 $\square_{\text{防}} = \text{溶融垂鉛メッキ仕上、防水型（上部配付）}$
 $\square_{\text{セ}} = \text{セパレータ付き}$
- 地中埋設配管の深さはGL-300以上とする。

引込開閉器 略図

（屋外自立型・照機型）

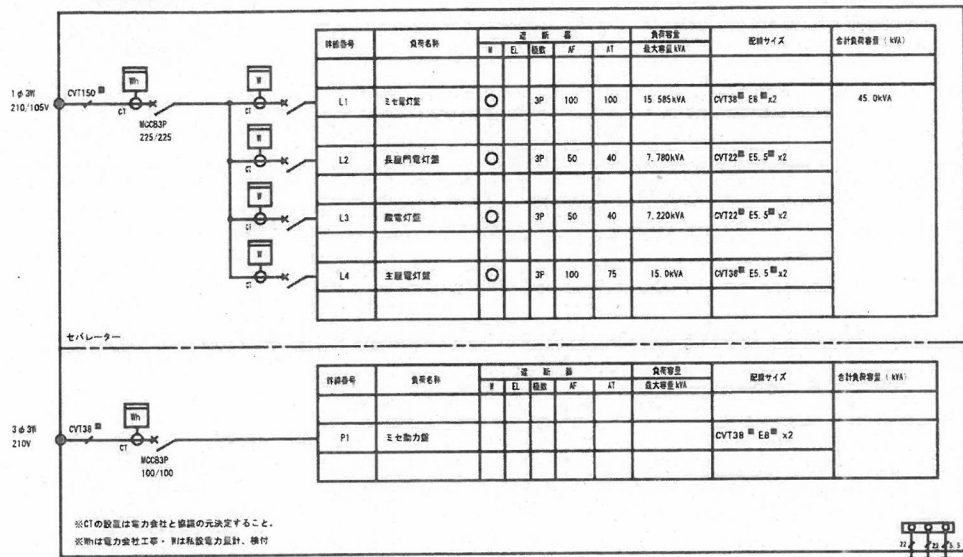

CVT22 E5.5 x2 (FEP50)	長屋門電灯盤
CVT22 E5.5 x2 (FEP50)	蔵電灯盤
CVT38 E5.5 x2 (FEP50)	主屋電灯盤
(FEP30) x3	弱電引込用

CVT22 E5.5 x2 (FEP40)	長屋門電灯盤
CVT22 E5.5 x2 (FEP40)	蔵電灯盤
CVT38 E5.5 x2 (FEP50)	主屋電灯盤
(FEP30) x3	弱電引込用

CVT22 E5.5 x2 (E51)	長屋門電灯盤
CVT22 E5.5 x2 (E51)	蔵電灯盤
CVT38 E5.5 x2 (E51)	主屋電灯盤
(E31) x3	弱電引込用

D

CVT22 E5.5 x2 (E51)	蔵電灯盤
CVT38 E5.5 x2 (E51)	主屋電灯盤
(E31) x3	弱電引込用

E


CVT22 E5.5 x2 (G42)	蔵電灯盤
CVT38 E5.5 x2 (G42)	主屋電灯盤
(G28) x3	弱電引込用

F

CVT38 E5.5 x2 (E51)	主屋電灯盤
---------------------	-------

G

CVT38 E5.5 x2 (G42)	主屋電灯盤
---------------------	-------

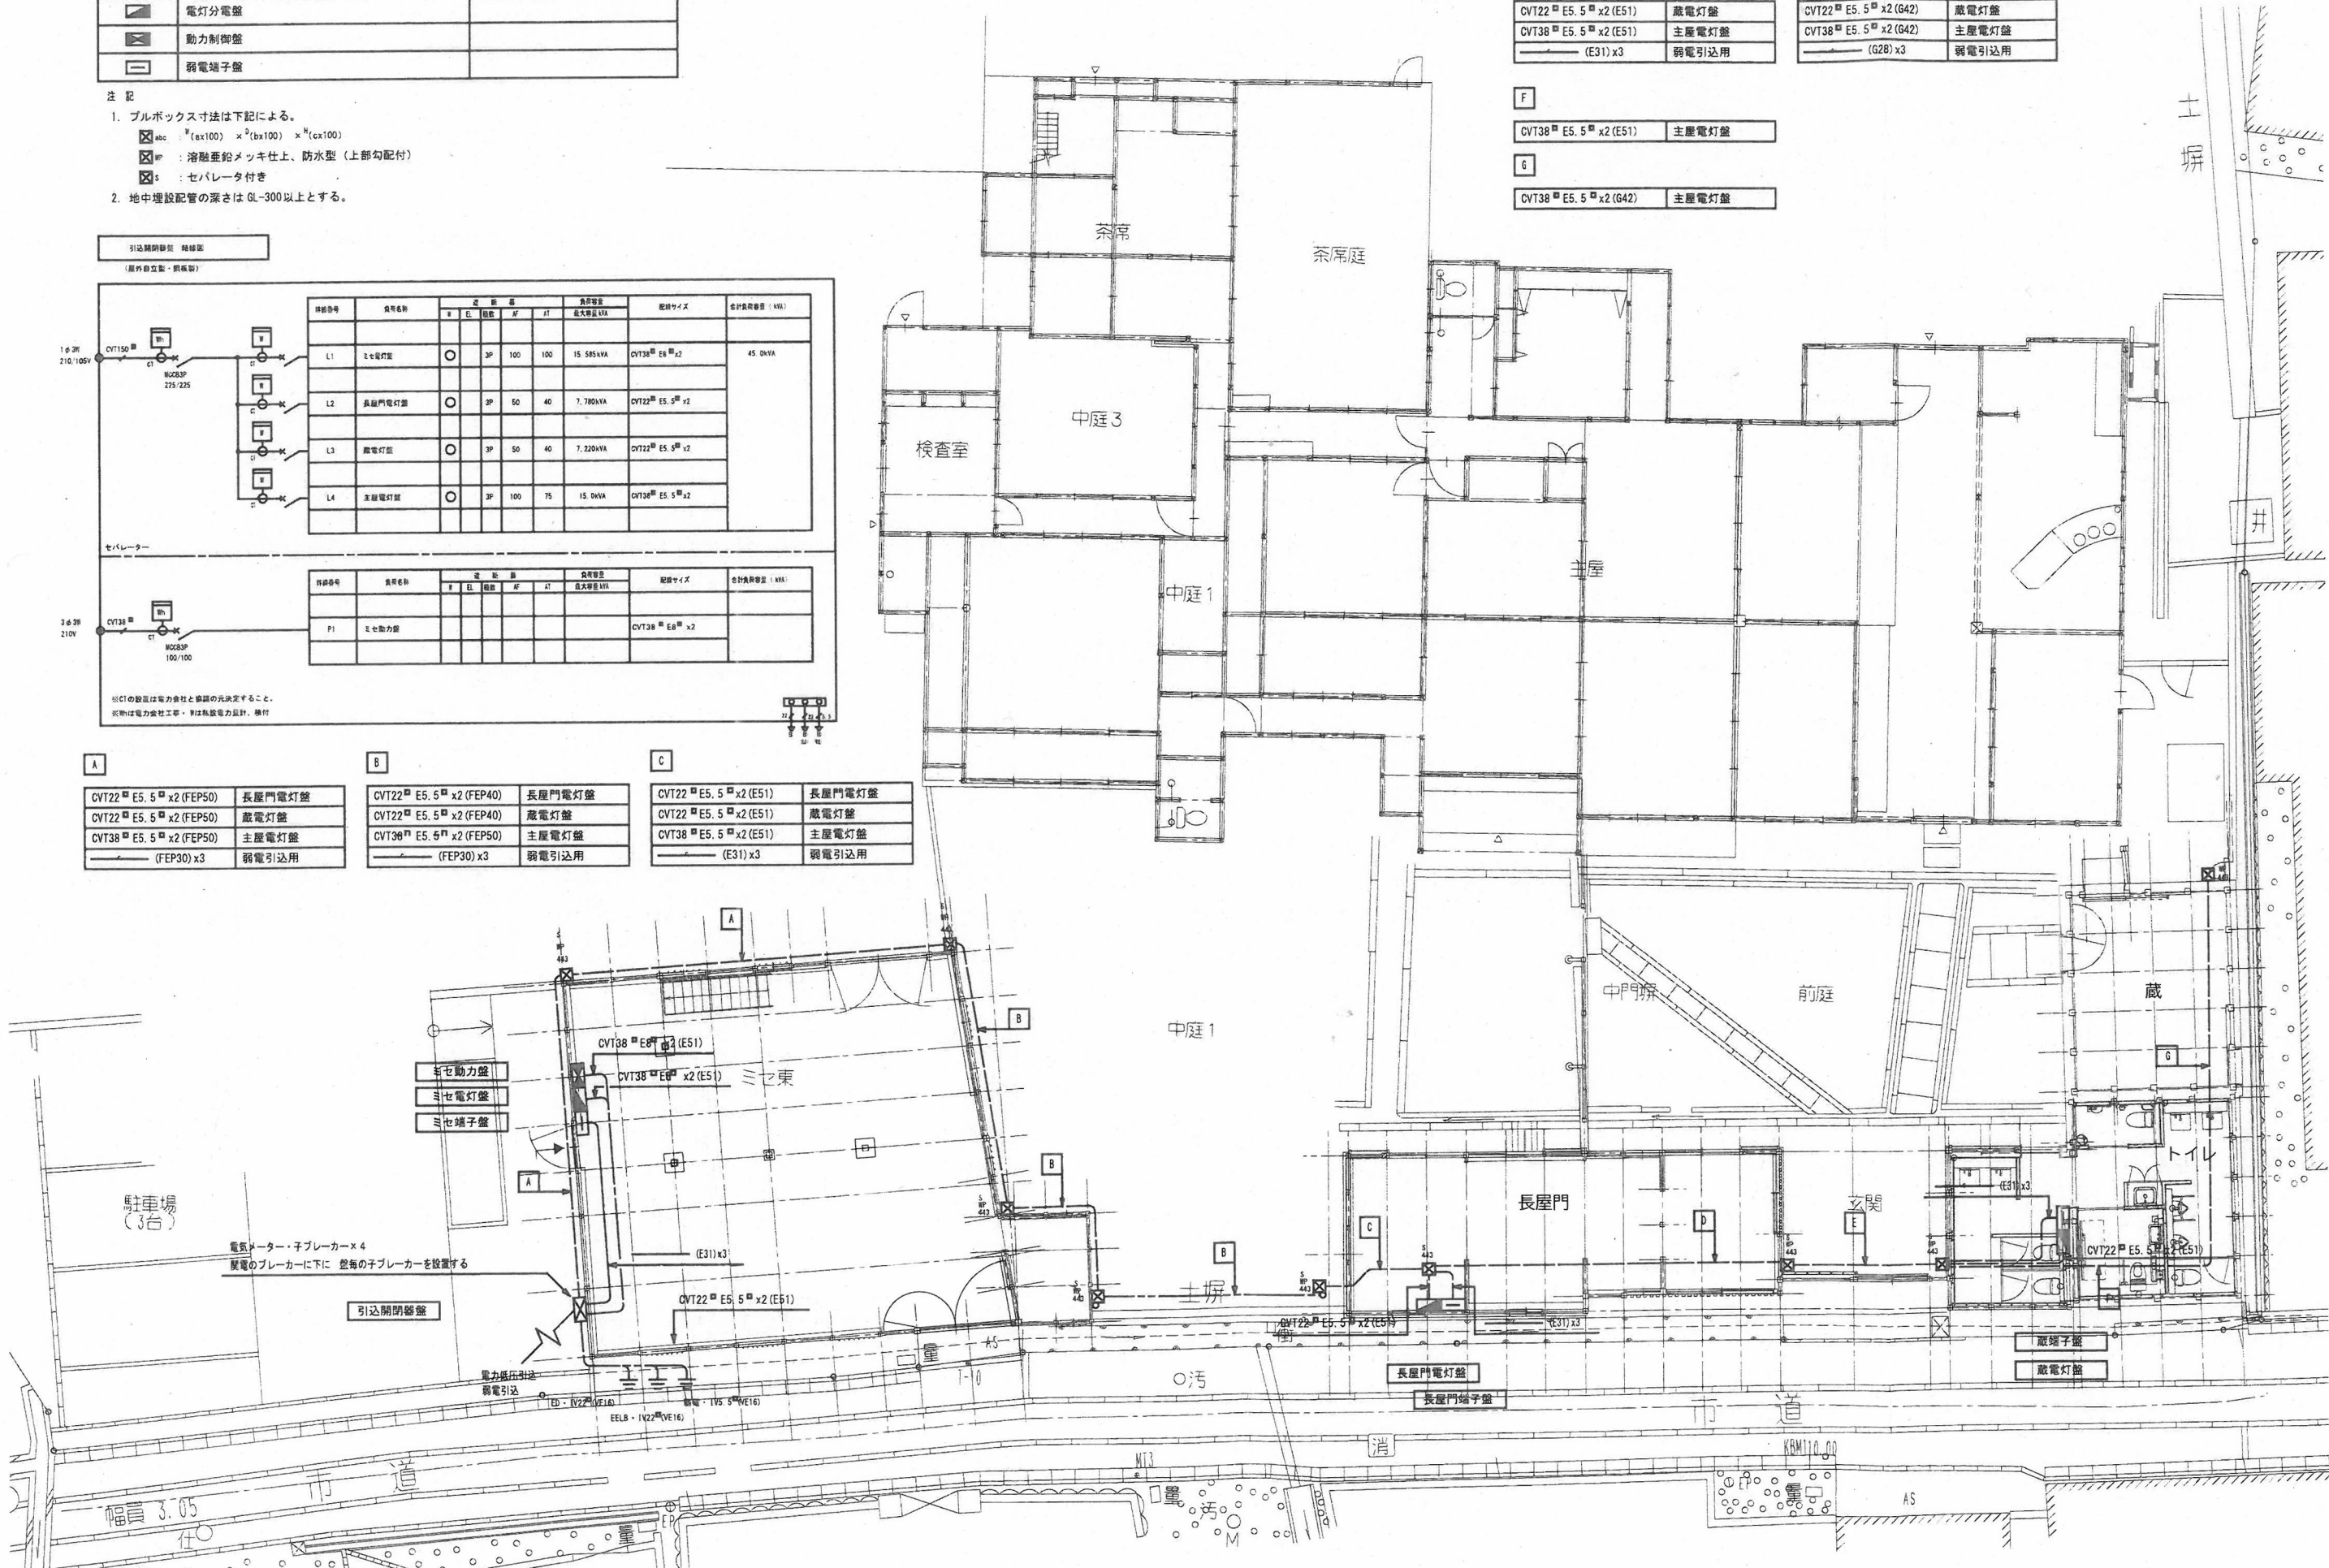

共通（衛生設備配置平面図）

既設40mmノーマーより分岐
量水器20mm (ナット設置品)
量水器25mm (ナット設置品) ×2
止水栓、BOX、他

25 本工事は立上のみとし
3期工事で接続・使用予定

凡 例

記 号	名 称	使 用 材 料
---	給水管	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HVP) 内外 JIS K6 741
---	給湯管	屋内：耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HVP) 内外 JIS K6 741
---	ガス管	埋設：ガスマルチエチレン管 (PE)
---	通気管	硬質塩化ビニル管 (VP) JIS K 6741
---	汚水管	屋内：硬質塩化ビニル管 (VP) JIS K 6741
---	汚水管	埋設：硬質塩化ビニル管 (VP) JIS K 6741
---	雑排水管	屋内：硬質塩化ビニル管 (VP) JIS K 6741
---	雑排水管	埋設：硬質塩化ビニル管 (VP) JIS K 6741



既設量水器
量水器25mm (ナット設置品)
止水栓、BOX、他

本工事は使用せず
2期工事で接続・使用予定