
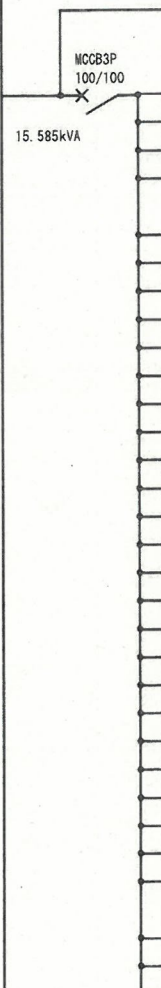


ミセ東




(分電盤結線図)

盤名称 電気方式	主開閉器 及び回路構成	回路 記号	分岐 開閉器	付加 回路	容量 (VA)	負荷名称	備考
ミセ東電灯盤 銅板製 自立型 指定色 1φ3W 100/200V							
		(誘)	M2.20		10	誘導灯	L
		(L1)	E2.20		300	1階 照明	L
		(L2)	E2.20		500	吹き抜け 照明	L
		(L3)	M2.20			予備	
		(L4)	M2.20			予備	
		(C1)	M2.20		300	ストックヤード コンセント	C
		(C2)	M2.20		300	端子盤用 コンセント	C
		(C3)	E2.20		100	ガス給湯機 コンセント	C
		(C4)	E2.20		500	加工スペース コンセント	C
		(C5)	E2.20		500	加工スペース コンセント	C
		(C6)	E2.20		500	冷蔵庫 コンセント	C
		(C7)	E2.20		500	冷蔵庫 コンセント	C
		(C8)	E2.20		500	冷蔵庫 コンセント	C
		(C9)	E2.20		500	冷蔵庫 コンセント	C
		(C10)	M2.20		300	サービススペース コンセント	C
		(C11)	M2.20		300	サービススペース コンセント	C
		(C12)	E2.20		500	ウォシュレット コンセント	C
		(C13)	E2.20		500	ウォシュレット コンセント	C
		(C14)	E2.20		500	加工スペース コンセント	C
		(C15)	E2.20		500	加工スペース コンセント	C
		(C16)	E2.20		500	加工スペース コンセント	C
		(C17)	M2.20		200	スタッフルーム コンセント	C
		(C18)	M2.20		400	店舗他 コンセント	C
		(C19)	M2.20		300	作業台 コンセント	C
		(C20)	M2.20		300	店舗他 コンセント	C
		(C21)	M2.20			予備	
		(C22)	M2.20			予備	
		(C23)	M2.20			予備	
		(C24)	M2.20			予備	
		(A)	E2.30		3280	空調室外機	AC
		(B)	E2.20		3280	空調室外機	AC
		(C)	E2.20		215	空調室内機	AC

回路記号	盤結線図記号	負荷名称 記号	付加回路
○ 1φ100V 回路	⊙ WH 積算電力計 (私設) 検付	L : 照明	A Mg-1
○ 1φ100V 回路	⊙ WH 積算電力計 (東電)	C : コンセント	B Mg-1
○ 1φ200V 回路	□ LS リミッタースペース	F : ファン類	C Mg-2
○ 1φ200V 回路	□ CT 計器用変成器 (東電)	AC : エアコン	C Mg-1
◇ 3φ200V 回路	() 最大契約容量	E : その他	C Mg-2
			C Mg-3
分岐開閉器 記号			
漏電しゃ断器		配線用しゃ断器	配線用しゃ断器
E3.15: ELB3P50/15		M3.15: MCB3P50/15	M1.20: MCB1P50/20
E3.20: ELB3P50/20		M3.20: MCB3P50/20	M2.20: MCB2P50/20
E3.30: ELB3P50/30		M3.30: MCB3P50/30	M2.30: MCB2P50/30
E3.40: ELB3P50/40		M3.40: MCB3P50/40	E2.20: ELB2P50/20
E3.50: ELB3P50/50		M3.50: MCB3P50/50	S2.20: SB2P2E20A
E3.75: ELB3P100/75		M3.75: MCB3P100/75	S2.30: SB2P2E30A
E3.100: ELB3P100/100		M3.100: MCB3P100/100	
E3.125: ELB3P225/125		M3.125: MCB3P225/125	
E3.150: ELB3P225/150		M3.150: MCB3P225/150	
E3.175: ELB3P225/175		M3.175: MCB3P225/175	
E3.200: ELB3P225/200		M3.200: MCB3P225/200	
E3.225: ELB3P225/225		M3.225: MCB3P225/225	
照明点滅方式			
イ: 自動点滅器にて 入、自動点滅器にて 切 COS付			
ロ: 自動点滅器にて 入、タイマーにて 切 COS付			
ハ: タイマーによる 入 切 COS付			
ニ: 警備入退出信号による 入 切 COS付			
ホ: 昼夜点灯 (24時間) COS付			
タイマーは、年間ソーラータイマー (停電補償付) とする。			
記 事			
1. 盤名称銘板はアクリル板とする。			
2. 取っ手は黒付とする。			
3. 図面ホルダに図面挿入のこと。			
4. 盤名称・記号は監督員の承認を得ること。			

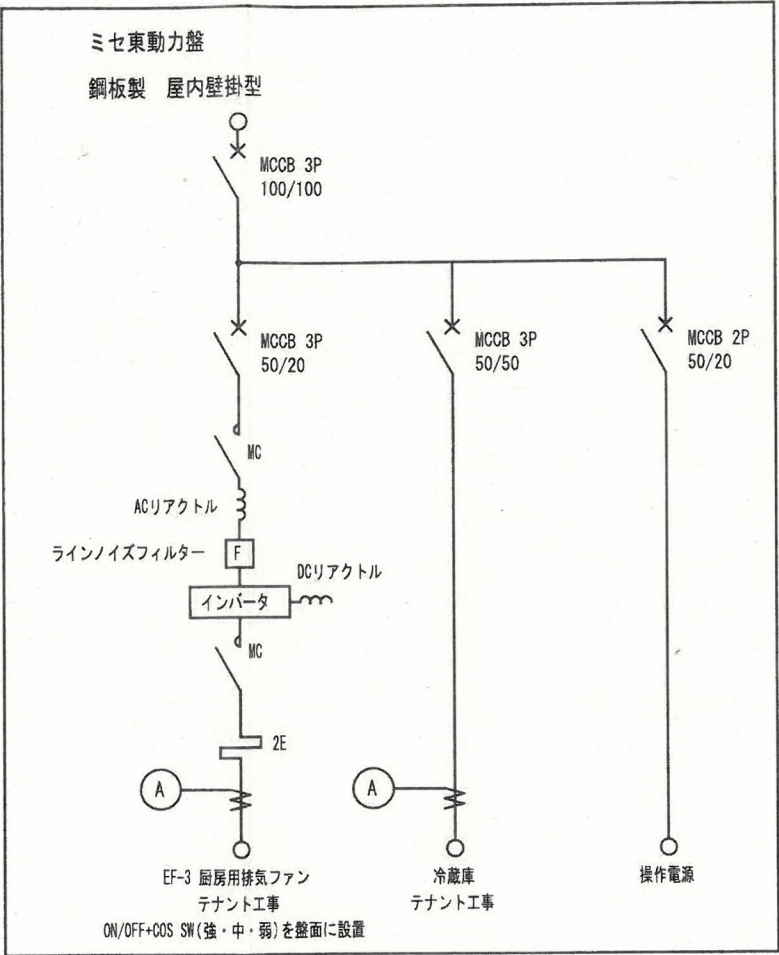

ミセ東 電灯設備・姿図

B1 トラフ型ベースライト		B01 ブラケットライト		B02 ブラケットライト		B03 ブラケットライト	
							
一般タイプ、3200lmタイプ 消費電力21.8W、定格出力型、電圧100~242V 本体：鋼板（白色粉体塗装） ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白） 光源寿命40000時間（光束維持率85%） 温白色（3500K）、Ra83 電源装置はライトバー側に内蔵 パナソニック XLX230NEVC LE9 相当品		ボルトフリー（100~242V）、防湿・防雨型 壁面（縦向き・横向き）取付専用 グローブ：アクリル（乳白） カバー：ステンレス（オフブラック） 光束維持時間40000時間 適合ランプ：直管LEDランプ、素材：ガラス 温白色（3500K） 消費電力11W 器具：パナソニック NNF21851 LE9 相当品 ランプ：パナソニック LDLS WH/11/11-K 相当品		防湿型・防雨型 器具光束910lm、消費電力10W、電圧100~242V 3000K、Ra83、光束維持時間40000時間（光束維持率85%） 本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白） 天井直付型・壁直付型 パナソニック NNF21803K LE9 相当品		電球色（2700K）、Ra80 器具光束300lm、消費電力3.4W、電圧100V 3000K（ブラック） 光源寿命40000時間（光束維持率70%） W=110 H=234 出しろ150 パナソニック LGB81438 相当品	
B1 ダウンライト		B1 ペンダントライト					
							
電球色（2700K）、高演色Ra95 器具光束300lm、消費電力6.7W、電圧100V 美ルック、拡散タイプ、高気密SB形 枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し） 位相制御式（2線式） 埋込φ75 パナソニック L6D1011L LB1 相当品		電球色（2700K）、Ra84 器具光束1200lm、消費電力10.9W、電圧100V 引掛シーリング方式、コード収納型フランジ セード：（外面グリーン・内面ホワイト） （真ちゅう古味仕上） コードハンガー付 パナソニック LGB15318K 相当品					
※テナント工事							
							
LED誘導灯コンパクトスクエア ○級 片面型 壁・天井直付型 一般型（20分間） ニッケル水素蓄電池 リモコン自己点検機能付 型式認定番号：1AS111-3207 パナソニック FA10312 LE1+FK10000 相当品							



※非常誘導灯はありませんので、
テナント側で設置してください。

ミセ東 (電灯設備)

凡 例		
記 号	名 称	備 考
	電灯分電盤	
	動力制御盤	
	LEDベースライト	
	LEDブラケットライト	
	LEDダウンライト	
	LEDペンダントライト	
	タンブラスイッチ 1P15Ax1	
	タンブラスイッチ 1P15Ax1	確認表示灯付
	人感センサ親機 (点滅)	
	単相ファン	
	避難口誘導灯	
	粉末 (ABC10型) 消火器	

※プロットに付記の“R”記号はねじなし露出スイッチボックス付を示す。

- 注 記
1. 特記なき配管・配線は下記による。
- VVF2. 0-2C (保護管E19)
 - VVF2. 0-3C (保護管E25)
 - VVF2. 0-3Cx2 (保護管E31)
 - VVF2. 0-3C (保護管PF22)
 - IV2. 0x3 (E25)
 - CV3. 5rd-3C (保護管PF28)
 - CV3. 5rd-3Cx2 (G28)
- ※ケーブル配線の躯体埋設部分及び間仕切内は上記保護管でケーブル保護を施すこと。
2. 特記なきブルボックスの寸法は下記とする。
- abc : (ax100) x (bx100) x (cx100)
 - wp : 溶融亜鉛メッキ仕上、防水型 (上部勾配付)

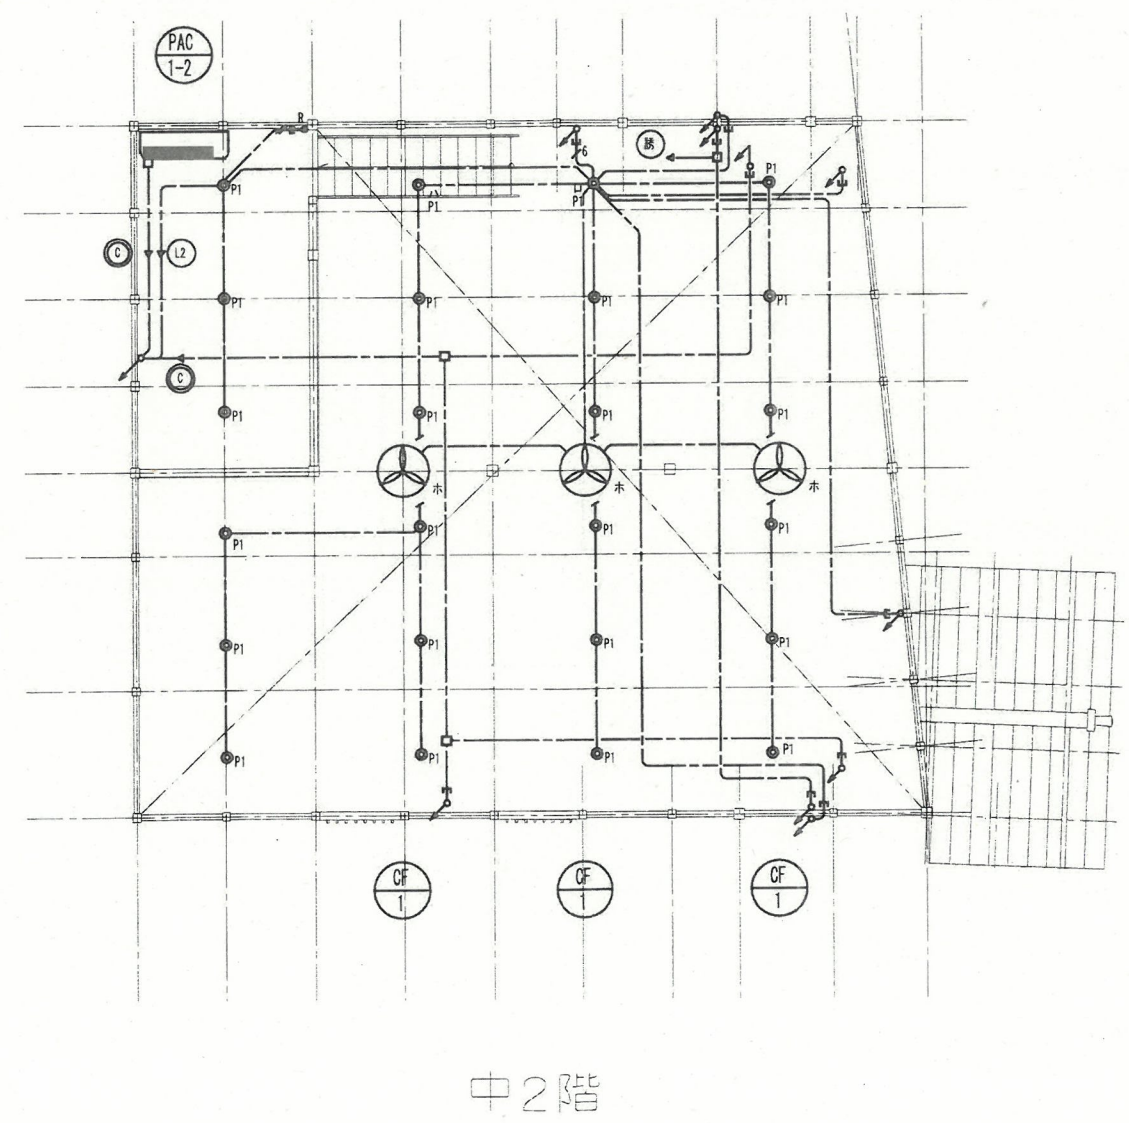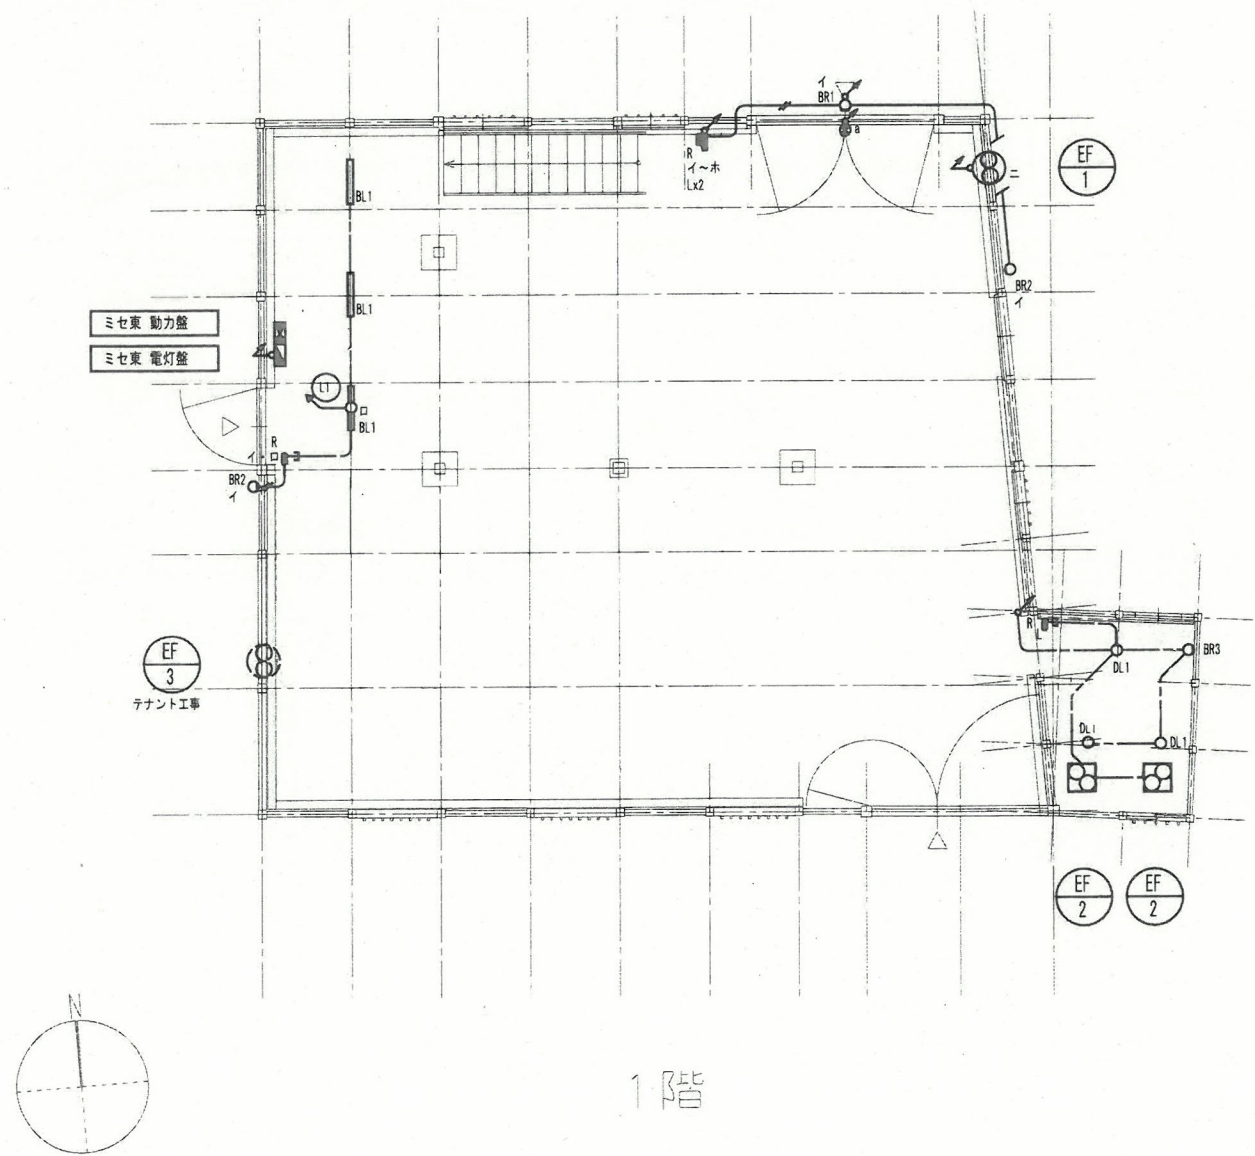

ミセ東

(コンセント・弱电設備)


凡 例		
記 号	名 称	備 考
	電灯分電盤	
	壁付コンセント 2P15Ax2 接地極付	
	壁付コンセント 2P15Ax2 接地極、接地端子付	
	壁付コンセント 2P15Ax2 接地極付	温水便座用
	壁付コンセント 2P15Ax2 接地極付	自動水栓用
	壁付コンセント 2P15Ax2 接地極付	防水、抜止型
	床付コンセント 2P15Ax2 接地極付	
	壁付コンセント 2P15Ax1 接地極、接地端子付	IH用
	ジャンクションボックス	フラッシュバルブ用
	弱电端子盤	
	壁付電話用アウトレットボックス	6極4芯モジュラージャック付
	壁付情報用アウトレットボックス	8極8芯モジュラージャック付

※プロットに付記の“R”記号はねじなし露出スイッチボックス付を示す。


- 注 記
1. 特記なき配管・配線は下記とする。
- VVF2. 0-3C (保護管PF22)
 - VVF2. 0-3C (什器内ころがし配線)
 - VVF2. 0-3Cx2 (保護管PF28)
 - E VVF2. 0-3C (保護管E25)
 - VVF2. 0-3C (メタルモール)
 - E 1.2mm導入線 (E25)
 - E 1.2mm導入線 (メタルモール)

※ケーブル配線の躯体埋設部分及び間仕切内は上記保護管でケーブル保護を施すこと。

弱电端子盤リスト (鋼板製・セパレーター付・木板付)			
1F	ミセ東端子盤	電話 10P	スイッチングHUB 取付スペース 露出コンセント 2P15Ax2 接地極付

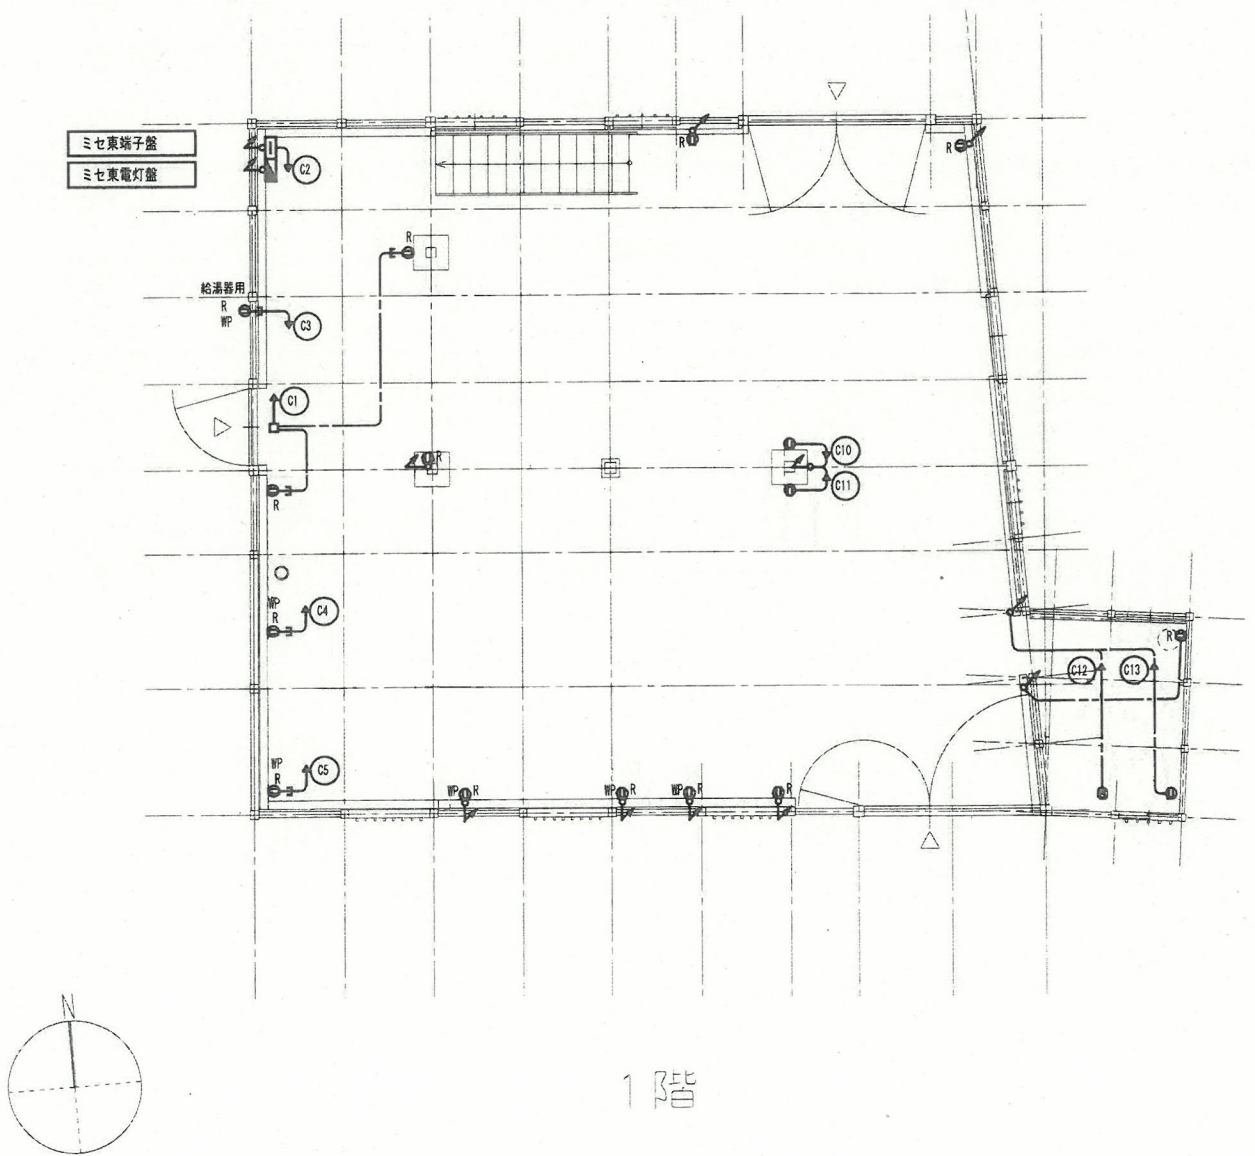


1階

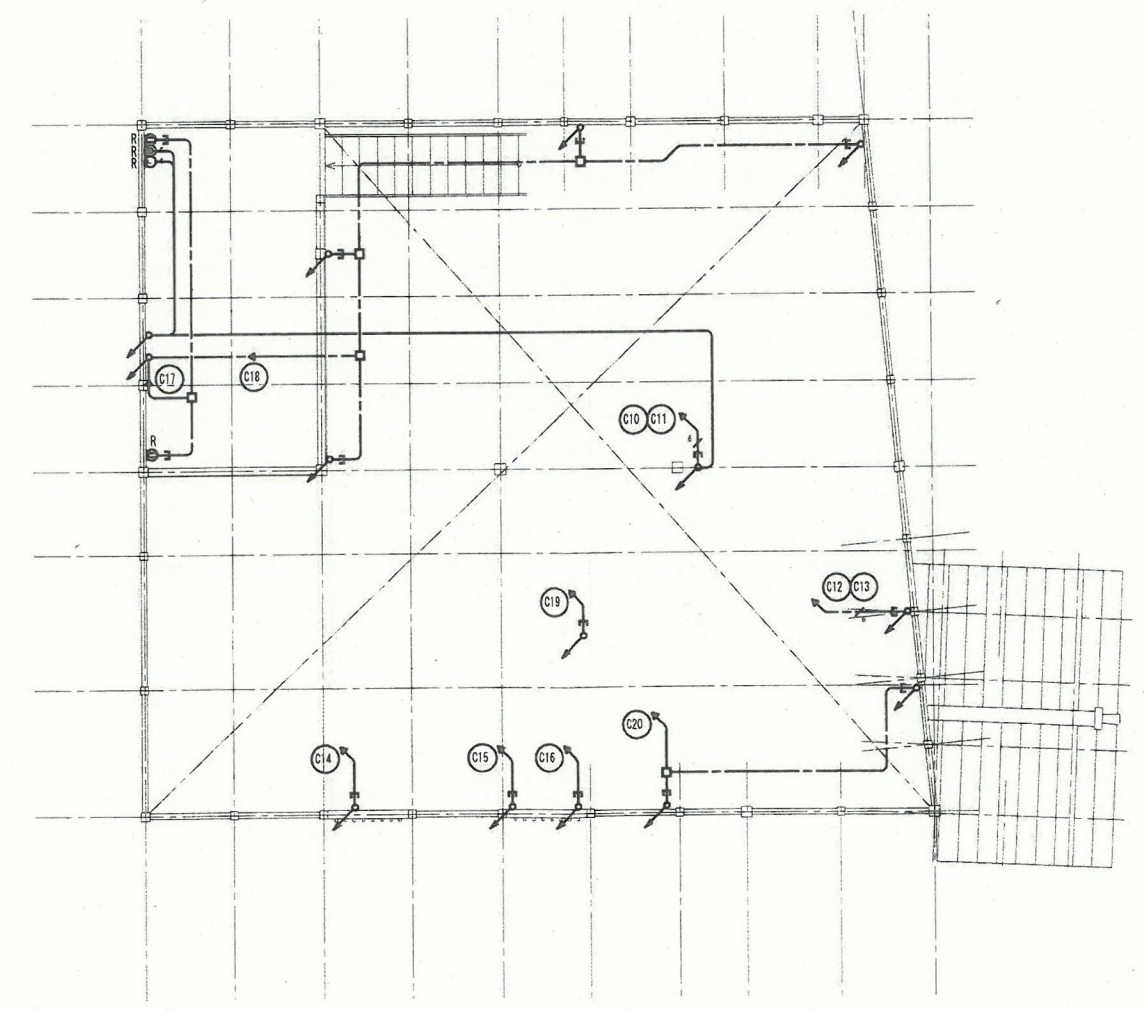

中2階

※下記の表のとおり、点線で表記された
トイレ器具（壁・ドアなどの内装含む）と
ガス機器とキッチン器具はありませんので
テナント側で設置してください。

樹リスト				
番 号	樹 名 称	蓋	管 底 (FLより)	備 考
①	小口径塩ビ樹 90度L100-150	塩ビ蓋 150	-260	
②	小口径塩ビ樹 90度Y100-150	塩ビ蓋 150	-365	
③	小口径塩ビ樹 90度Y100-150	塩ビ蓋 150	-420	
④	小口径塩ビ樹 90度Y100-150	塩ビ蓋 150	-430	
⑤	既存公共樹	塩ビ蓋 150	-1350	市製樹蓋

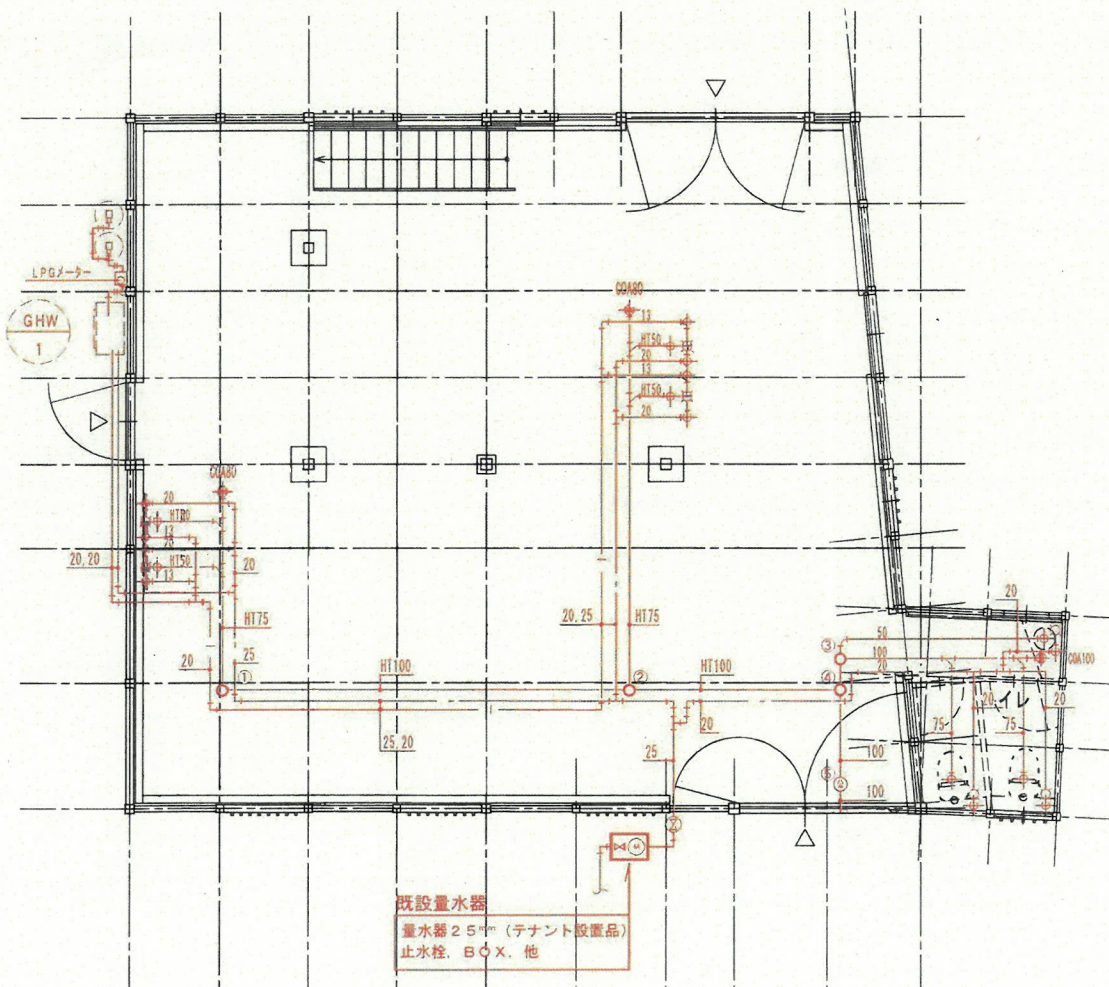

衛生器具表


名称	参考品番	付属品・その他	A C 1 0 0 V	病院棟						外部			
				トイレ	トイレ	トイレ	トイレ	トイレ	トイレ				
洋風大便器		ビュアレストEXアブリコット リモコン付	地	付属品一式	○	1	1						TOTO
紙巻器	YH63R	2連紙巻器	地	付属品一式		1	1						TOTO
ペーパータオルフォルダー	YKT100R		地	付属品一式				1					TOTO
手洗器	LS705	ベッセル式 洗面器 自動単水栓 (TLE26502J) ※カウンターは建築工事	地	付属品一式	○			1					TOTO
ザービスキッチン	建築工事	シングルレバー混合水栓 (SF-NA451S) 排水金具	地	付属品一式					1				LIXIL
業務用シンク	建築工事	シングルレバー混合水栓 (TKS05308JA) 排水金具	地	付属品一式					1				TOTO

※手洗器・流し台・キッチンの水栓には止水栓を設置すること。

記号	名称	仕様	数量(台)	階数	設置場所	参考品番
	ガス給湯器 (兼浴用)	屋外型 給湯専用	1	1	外廊	RUXC-E2403W (A) [リンナイ]
		号数: 24号		給湯ガス消費量: 37.5 kW		
		リモコン 脚部カバー バルブ フレキ 排水ホッパー		消費電力: 1φ 100V 48W		
		他付属品一式				

記 号	名 称	使 用 材 料
— — —	給水管	耐衝撃性硬質塩化ビニール管 (HIVP) 内外 JIS K6 741
		屋内: 架橋ポリエチレン管 (PEX保温材付) 先分岐式
		ポリブデン管 (PB) 先分岐式
— 1 —	給湯管	屋内: 架橋ポリエチレン管 (PEX保温材付) 先分岐式
		ポリブデン管 (PB) 先分岐式
— — —	汚水管	屋内: 防音材一体型排水管 (音ナインVU管)
— — —	汚水管	埋設: 硬質塩化ビニール管 (V U) JIS K 6741
— — —	雑排水管	屋内: 防音材一体型排水管 (音ナインVU管)
— — —	雑排水管	埋設: 硬質塩化ビニール管 (V U) JIS K 6741
— G —	ガス管	ガス供給事業者規定による。
	バルブ	水道直仕部—青銅製仕切弁10 k その他はJIS5K
	汚水樹	新設小口径樹/ 鑄鉄防護蓋
	汚水樹	新設小口径樹/ 樹脂製蓋
	汚水樹	トラップ付小口径樹
	排水目皿	
	単水栓	一般仕様
	混合水栓	一般仕様

ガス給湯器転倒防止措置（壁掛設置）参考図

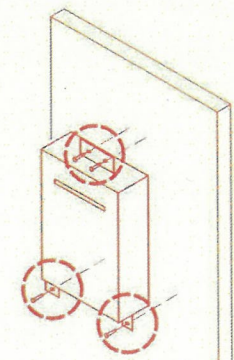

固定部材仕様 : 丸木ねじ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$
(メーカー付属品) フィッシャー・ラック SX 6×30

告示適合根拠 : 1本あたりの引張耐力が0.3kN以上の
アンカーボルト4本以上

固定方法はH24告示第1447号による。

ミセ東 (空調設備)

※備考欄のとおり、点線で表記された
エアコンや壁付換気扇はありませんので
テナント側で設置してください。

記号	名称	仕様	電気容量				合計	備考欄
			φ	V	kW	kW		
PAC-1	家庭用ハウジングエアコン	冷暖切替型 冷房能力10.2kW 暖房能力10.7kW	1	200	3.28	2.87	1	参考型番 MXZ-10221AS テナント工事
PAC-1-1	屋外機	室外機防振架台	1	200	0.045		2	参考型番 MSZ-4021GXAS-W テナント工事
PAC-1-2	室内機	ワイヤードリモコン×1	1	200	0.04		1	参考型番 MSZ-3621GXAS-W テナント工事
PAC-2	家庭用ハウジングエアコン	冷暖切替型 冷房能力10.2kW 暖房能力10.7kW	1	200	3.28	2.87	1	参考型番 MXZ-10221AS テナント工事
PAC-2-1	屋外機	室外機防振架台	1	200	0.04		1	参考型番 MSZ-5621GXAS-W テナント工事
PAC-2-2	室内機	ワイヤードリモコン×1	1	200	0.045		1	参考型番 MSZ-4021GXAS-W テナント工事
VF-1	壁付換気扇	風量300m3/h 静圧10Pa	1	100	0.014		1	EX20EX9-C
VF-2	ダクト用換気扇 天井埋込形	風量100m3/h 静圧20Pa	1	100	0.020		2	VD-13ZAC14
VF-3	壁付換気扇	SUS製ベンドキャップ (ガラリ付)						テナント工事
CF-1	シーリングファン	羽根径:1400mm	1	100	0.55		3	C140-YB-BK

凡 例	
— R —	φ6.35×φ9.52
— D —	VD 20A

